



Прокуратура Российской Федерации

**ПРОКУРАТУРА
Нижегородской области**

Прокуратура г. Дзержинска

ул. Матросова, д. 57
г. Дзержинск, 606036

18.08.2023 № 05-04-2023

Директору МБУ ДО «Центральная
детская музыкальная школа им.
А.Н. Скрябина»

Замашкиной О.В.

ул. Кирова, д. 15,
г. Дзержинск, 606000

Cdms_dzr@mail.52gov.ru,
Cmsh.dze@mail.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства


Прокуратурой города по поручению прокуратуры области проведена проверка соблюдения МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина» прав несовершеннолетних на безопасные условия учебного процесса, по итогам которой выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, законодательства о противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ).

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон № 52-ФЗ) направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-

А 090311

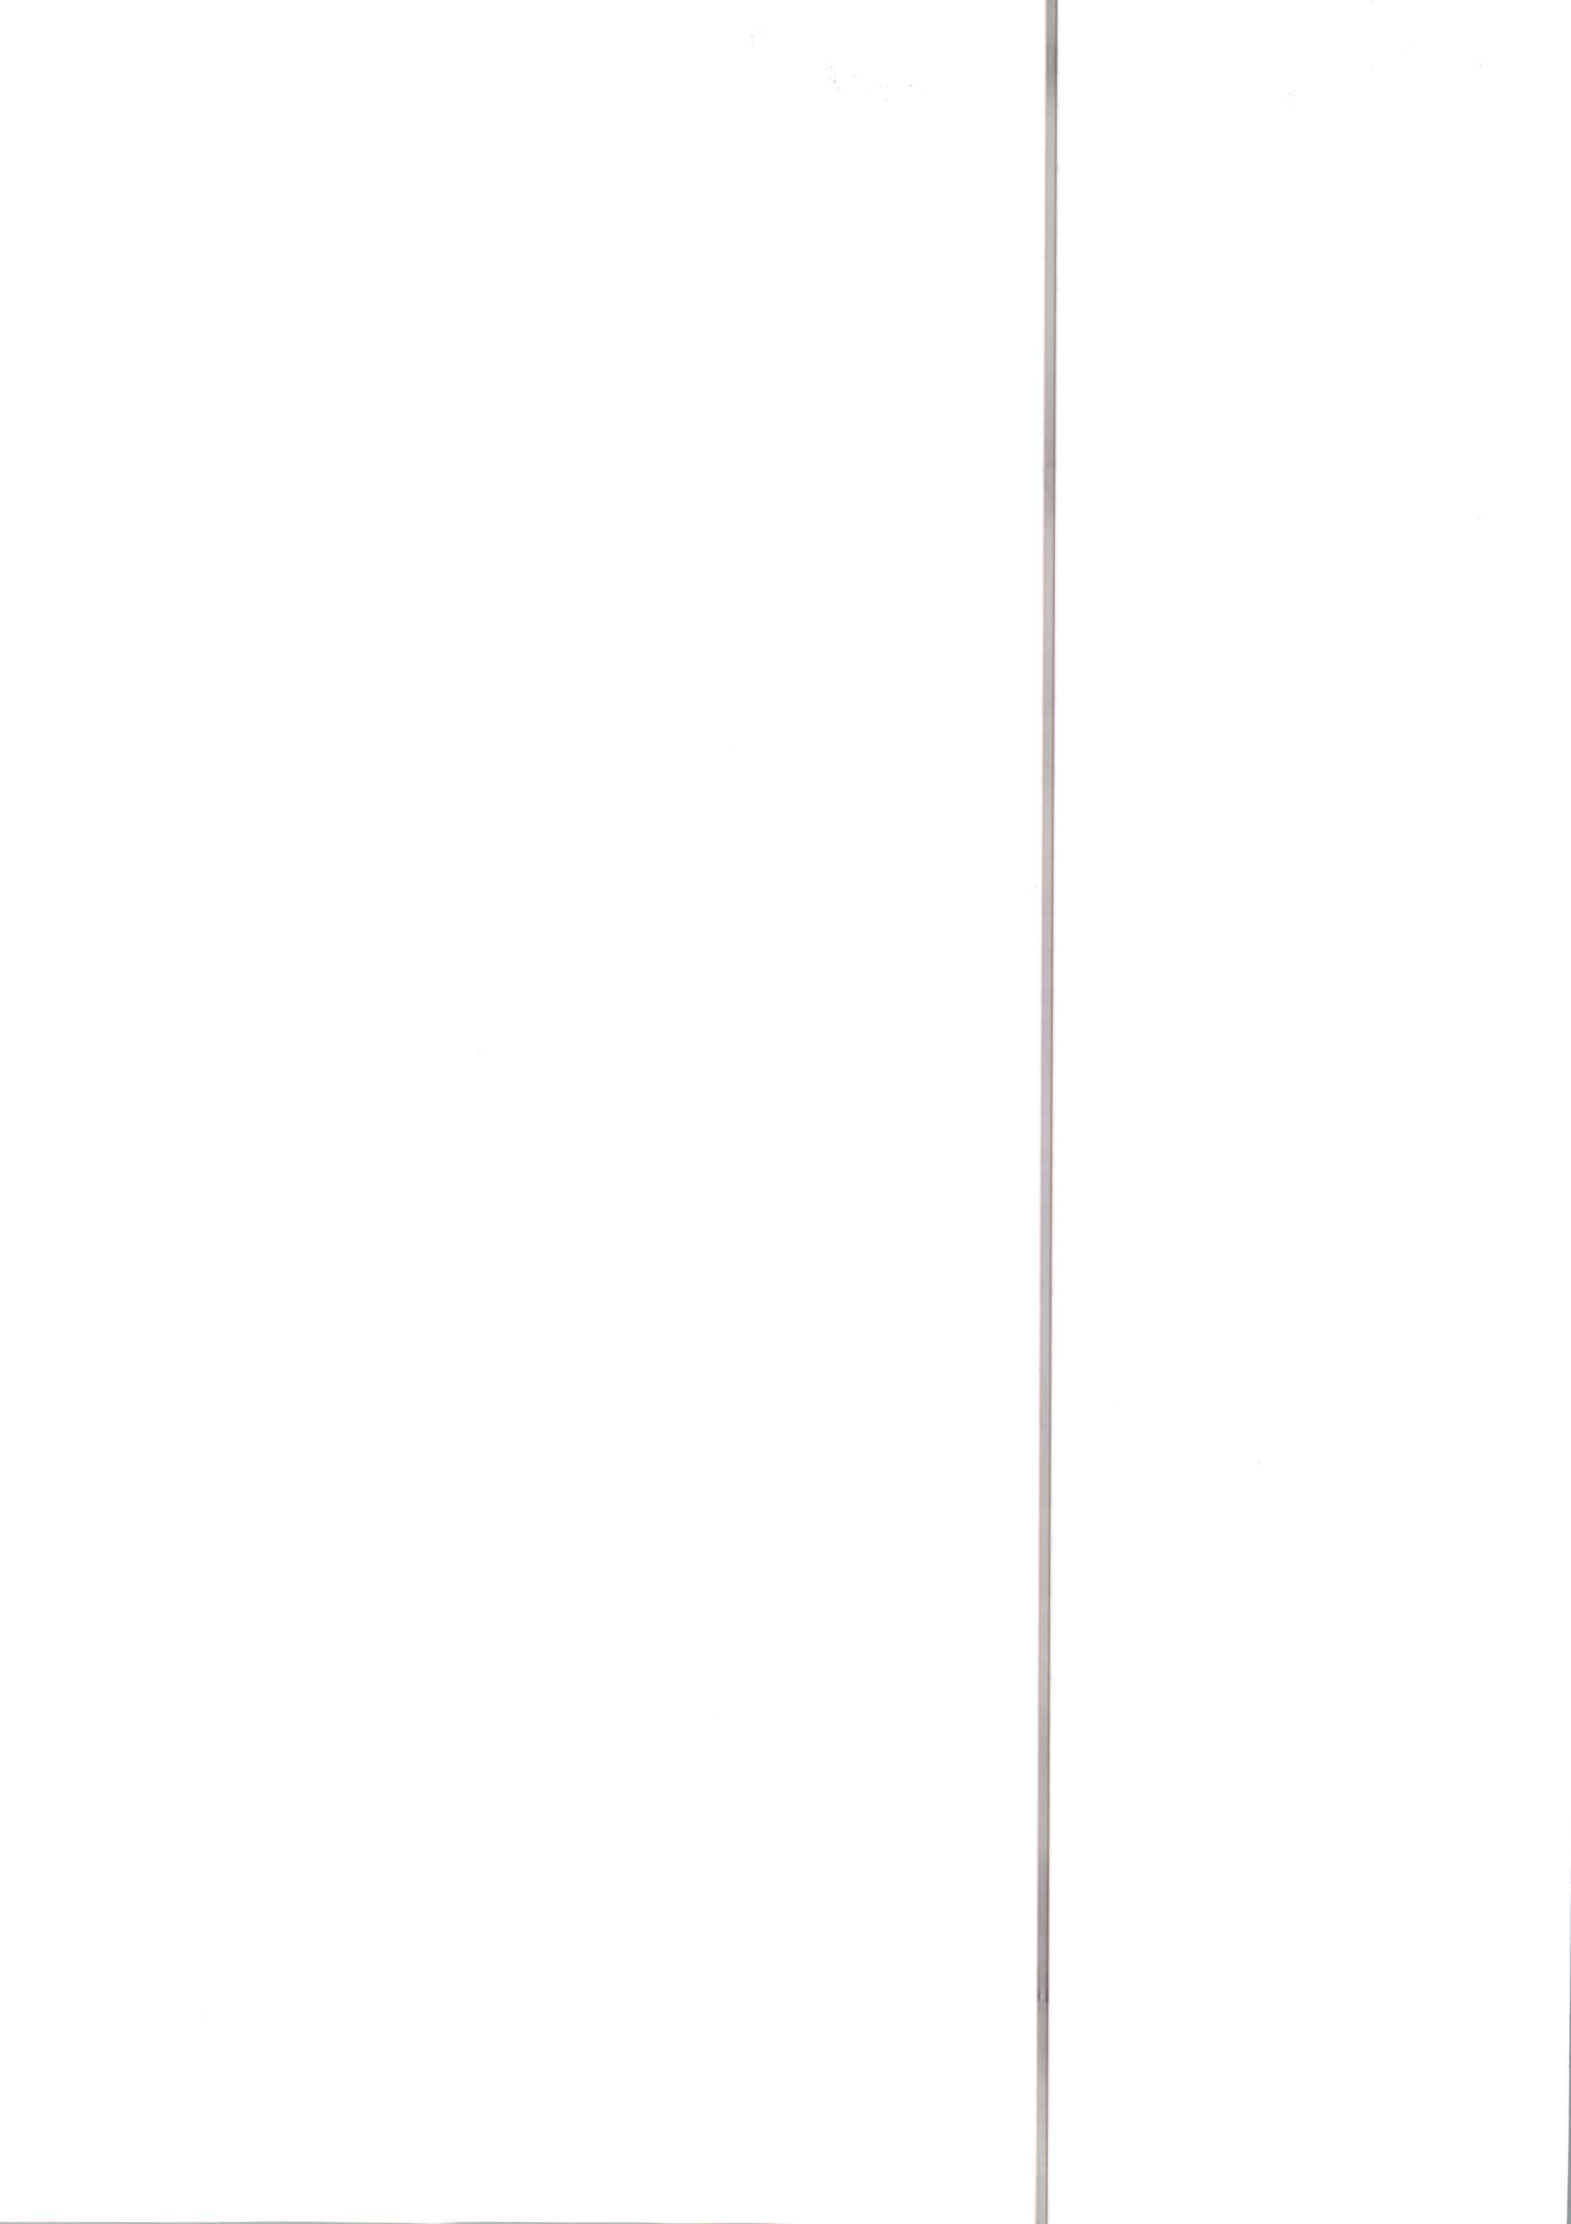

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 (далее – Требования к АТЗ).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Отсутствуют сведения о вакцинации в соответствии с национальным календарем в личных медицинских книжках следующих сотрудников: Брокч А.Г., Гусев О.В. Горшкова Н.В. Евстигнеева Е.В., Жафярова Д.В., О.В., Земляницына И.М., Земскова Т.А., Зимовнова Т.С., Зотова А.В., Ольховская Е.Ю., Николаева Е.А., Никишина Л.В., Мустафин Д.Ш., Морозова Е.Ю., Моисеева В.Е., Мартынова Н.И., Марков К.И., Летева Г.Д., Сахапова Т.Ю., Россиева О.В., Пшеничнова Т.М., Прохоров М.Ф., Позднякова Е.А., Петракова И.Н., Паршин К.А., Смирнова И.Г., Тарасова А.П., Шололицкая И.И., Шакирова Е.С., Чельшева В.Б., Чекурова Е.В., Фёдорова Л.Г., Туманов Т.В., Терехова Ю.В., Тарлаковская Ю.С., Карпук А.В., Кабатова Н.В., Камзолов А.Т., Киселёва Л.А., Котов Т.Н., что является нарушением ст. 35 Закона № 52-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20.


В части пожарной безопасности установлено, что на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в нарушение п. 54 ППР в РФ.

Под лестничной клеткой, выходящей в фойе здания допущено хранение горючих материалов, что противоречит пп. «к» п. 16 ППР в РФ.

При эвакуационном выходе из помещения фойе у концертного зала (в том числе наружных эвакуационных) более 45 см предусмотрены ограждения с поручнями, при этом высота указанных ограждений выполнена менее 1,2 м. (по факту – 0,90 метра), что нарушает ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 89 Технического регламента, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования пунктов 4.3.4 СП 1.13130.2009, пунктов 6.28*, п. 8.11 Строительных норм и правил СНИП 21-01-97*).

Дверь эвакуационных выходов из фойе у концертного зала не обеспечена возможностью свободного открывания изнутри без ключа в нарушение п. 26 ППР в РФ.

На двери помещения электрощитовой не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Технического регламента помещений складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и

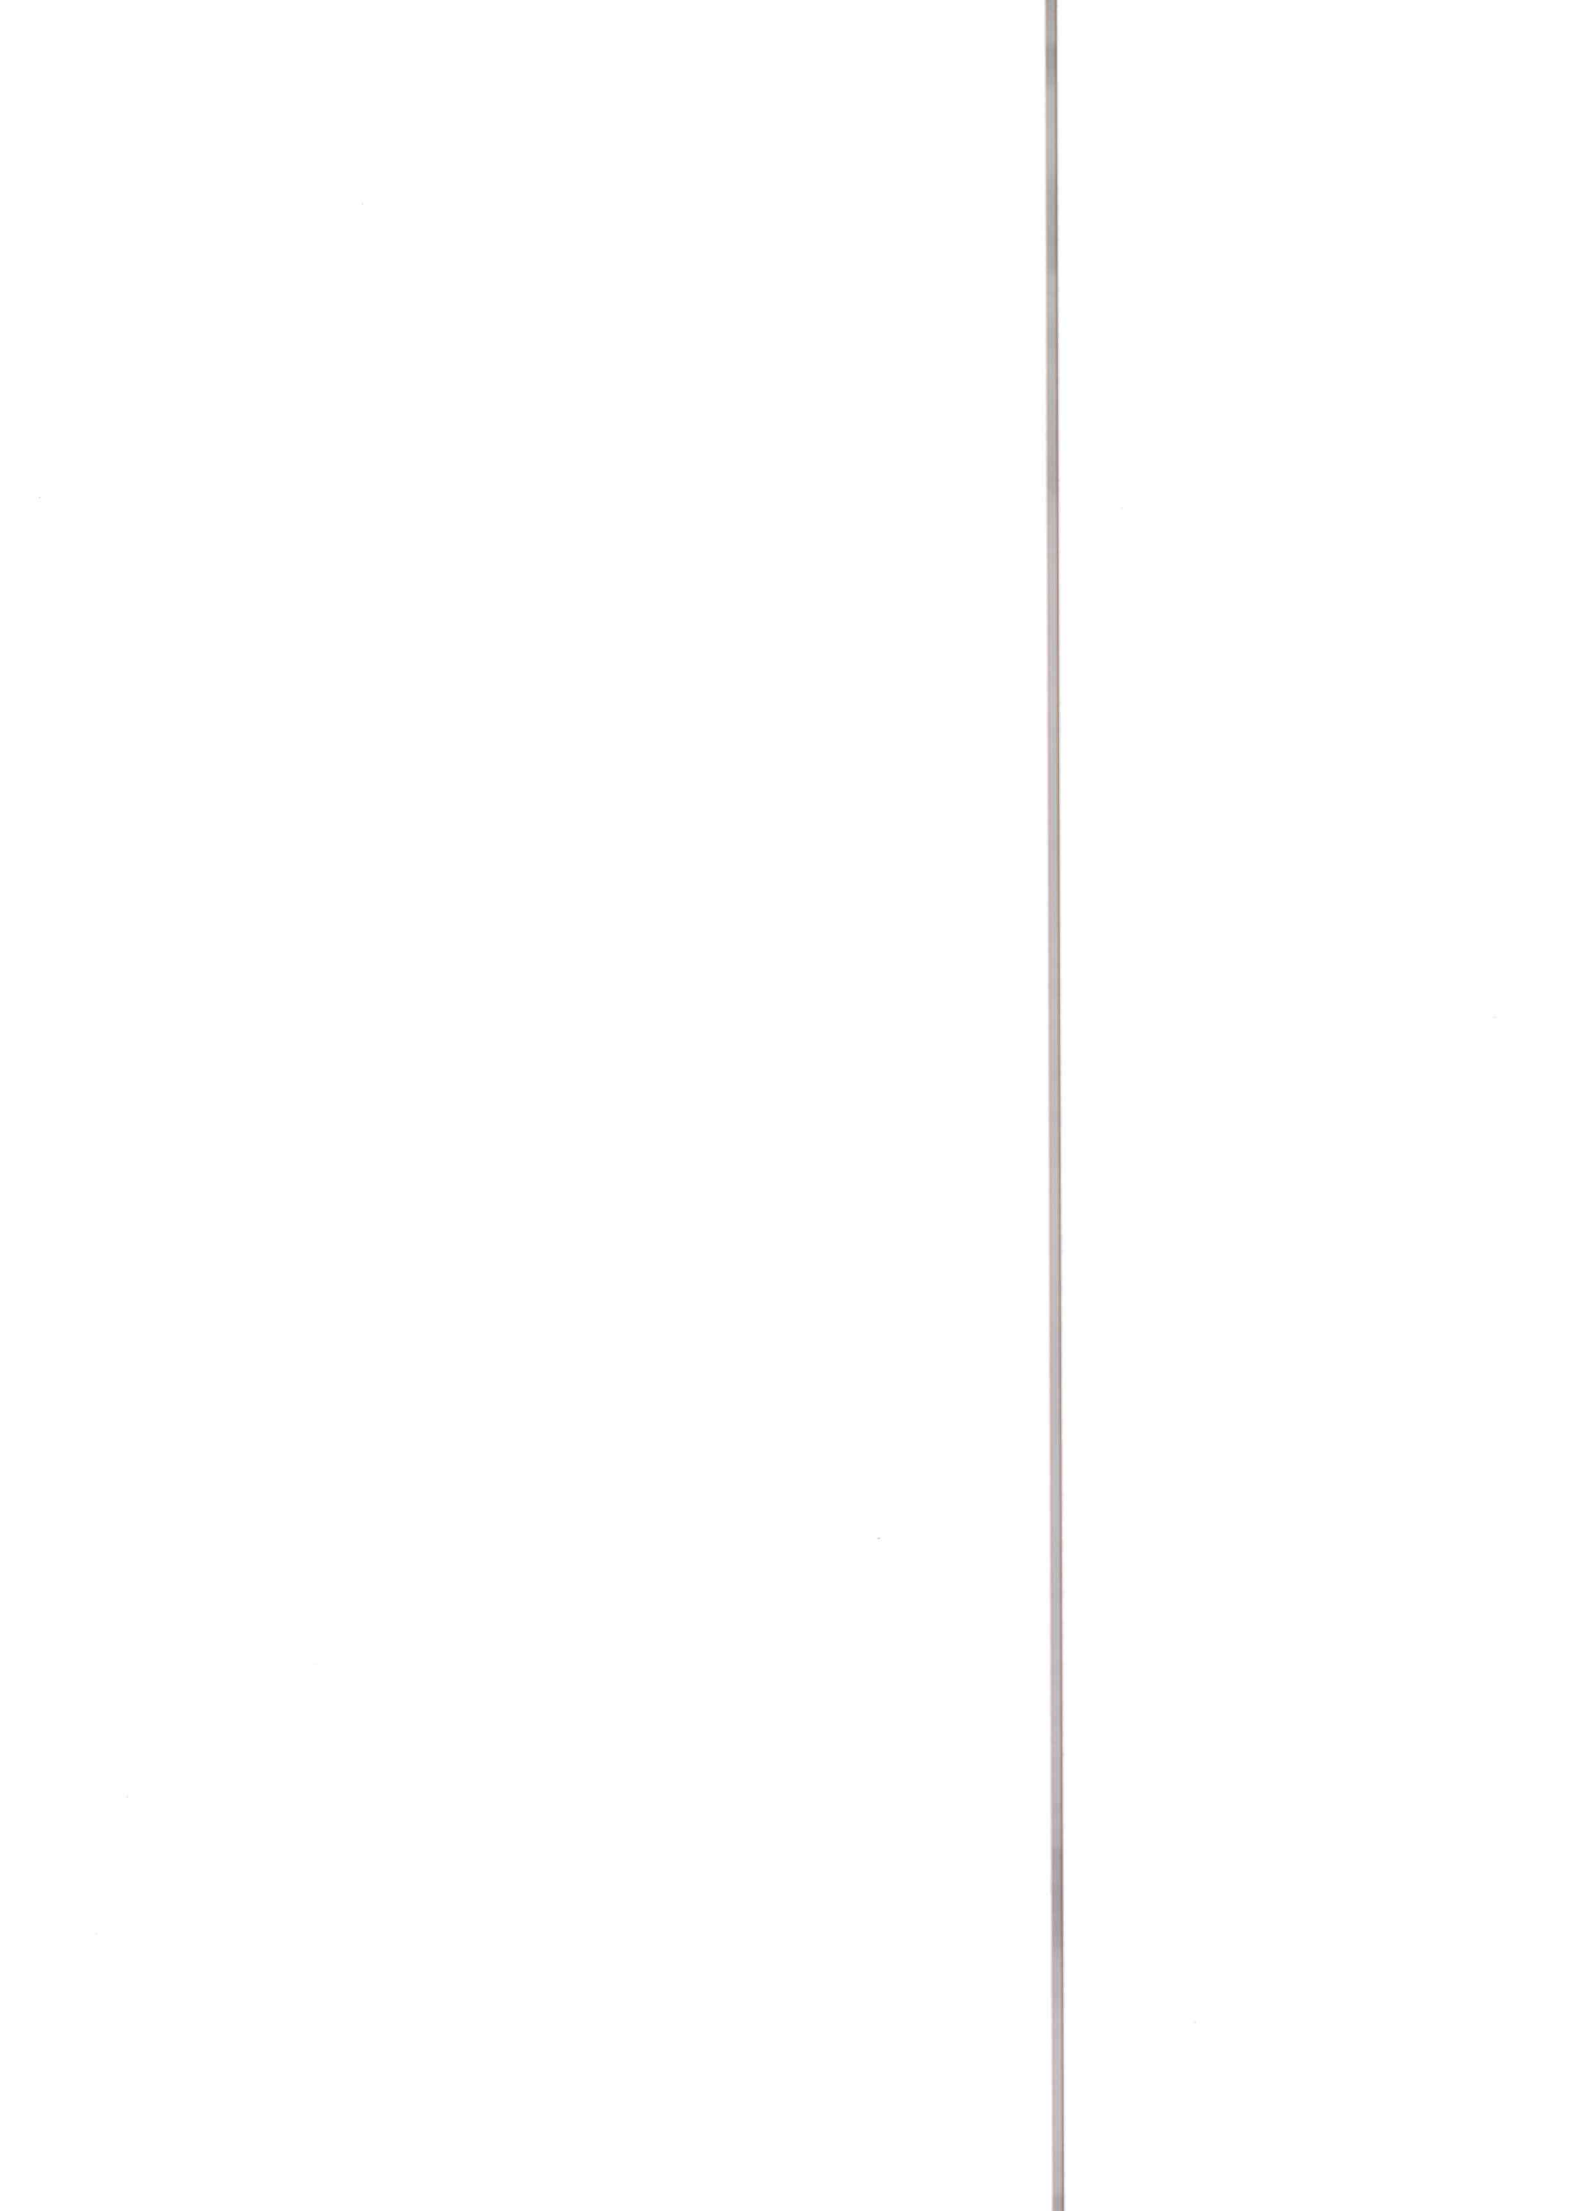

классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте, что противоречит п. 12 ППР в РФ.

Не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний металлической эвакуационной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в нарушение пп. «б» п. 17 ППР в РФ.

На путях эвакуации у помещения музея допущено размещение горючих материалов, препятствующих безопасной эвакуации в нарушение п. 27 пп. «б» ППР в РФ.

Отсутствуют документы на участки напольного покрытия на пути эвакуации за сценой концертного зала вопреки ч. 4 ст. 4, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, табл. 29 Технического регламента.

Кроме того, допускается эксплуатация помещения концертного зала с декорациями (шторами), не подвергнутыми обработке огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия в нарушение п. 95 ППР в РФ.

Допускается эксплуатация помещения концертного зала с деревянными конструкциями (сценой), не подвергнутыми обработке огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия, что не соответствует п. 95 ППР в РФ.


На двери помещения библиотеки, совмещенной с книгохранилищем, не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Технического регламента помещений складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте в нарушение п. 12 ППР в РФ.

В помещениях складов на 2 и 3 этажах допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников в нарушение пп. «в» п. 35 ППР в РФ.

На двери помещений складов на 2 и 3 этажах не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Технического регламента помещений складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте в нарушение п. 12 ППР в РФ.

В помещении кабинета № 54 допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников, что не соответствует пп. «в» п. 35 ППР в РФ.

В помещении кабинета № 60 отсутствует система пожарной сигнализации (2 дымовых пожарных извещателя) в нарушение ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 52, 54, 83, 103 Технического регламента, п. 4.4 СП 486.1311500.2020

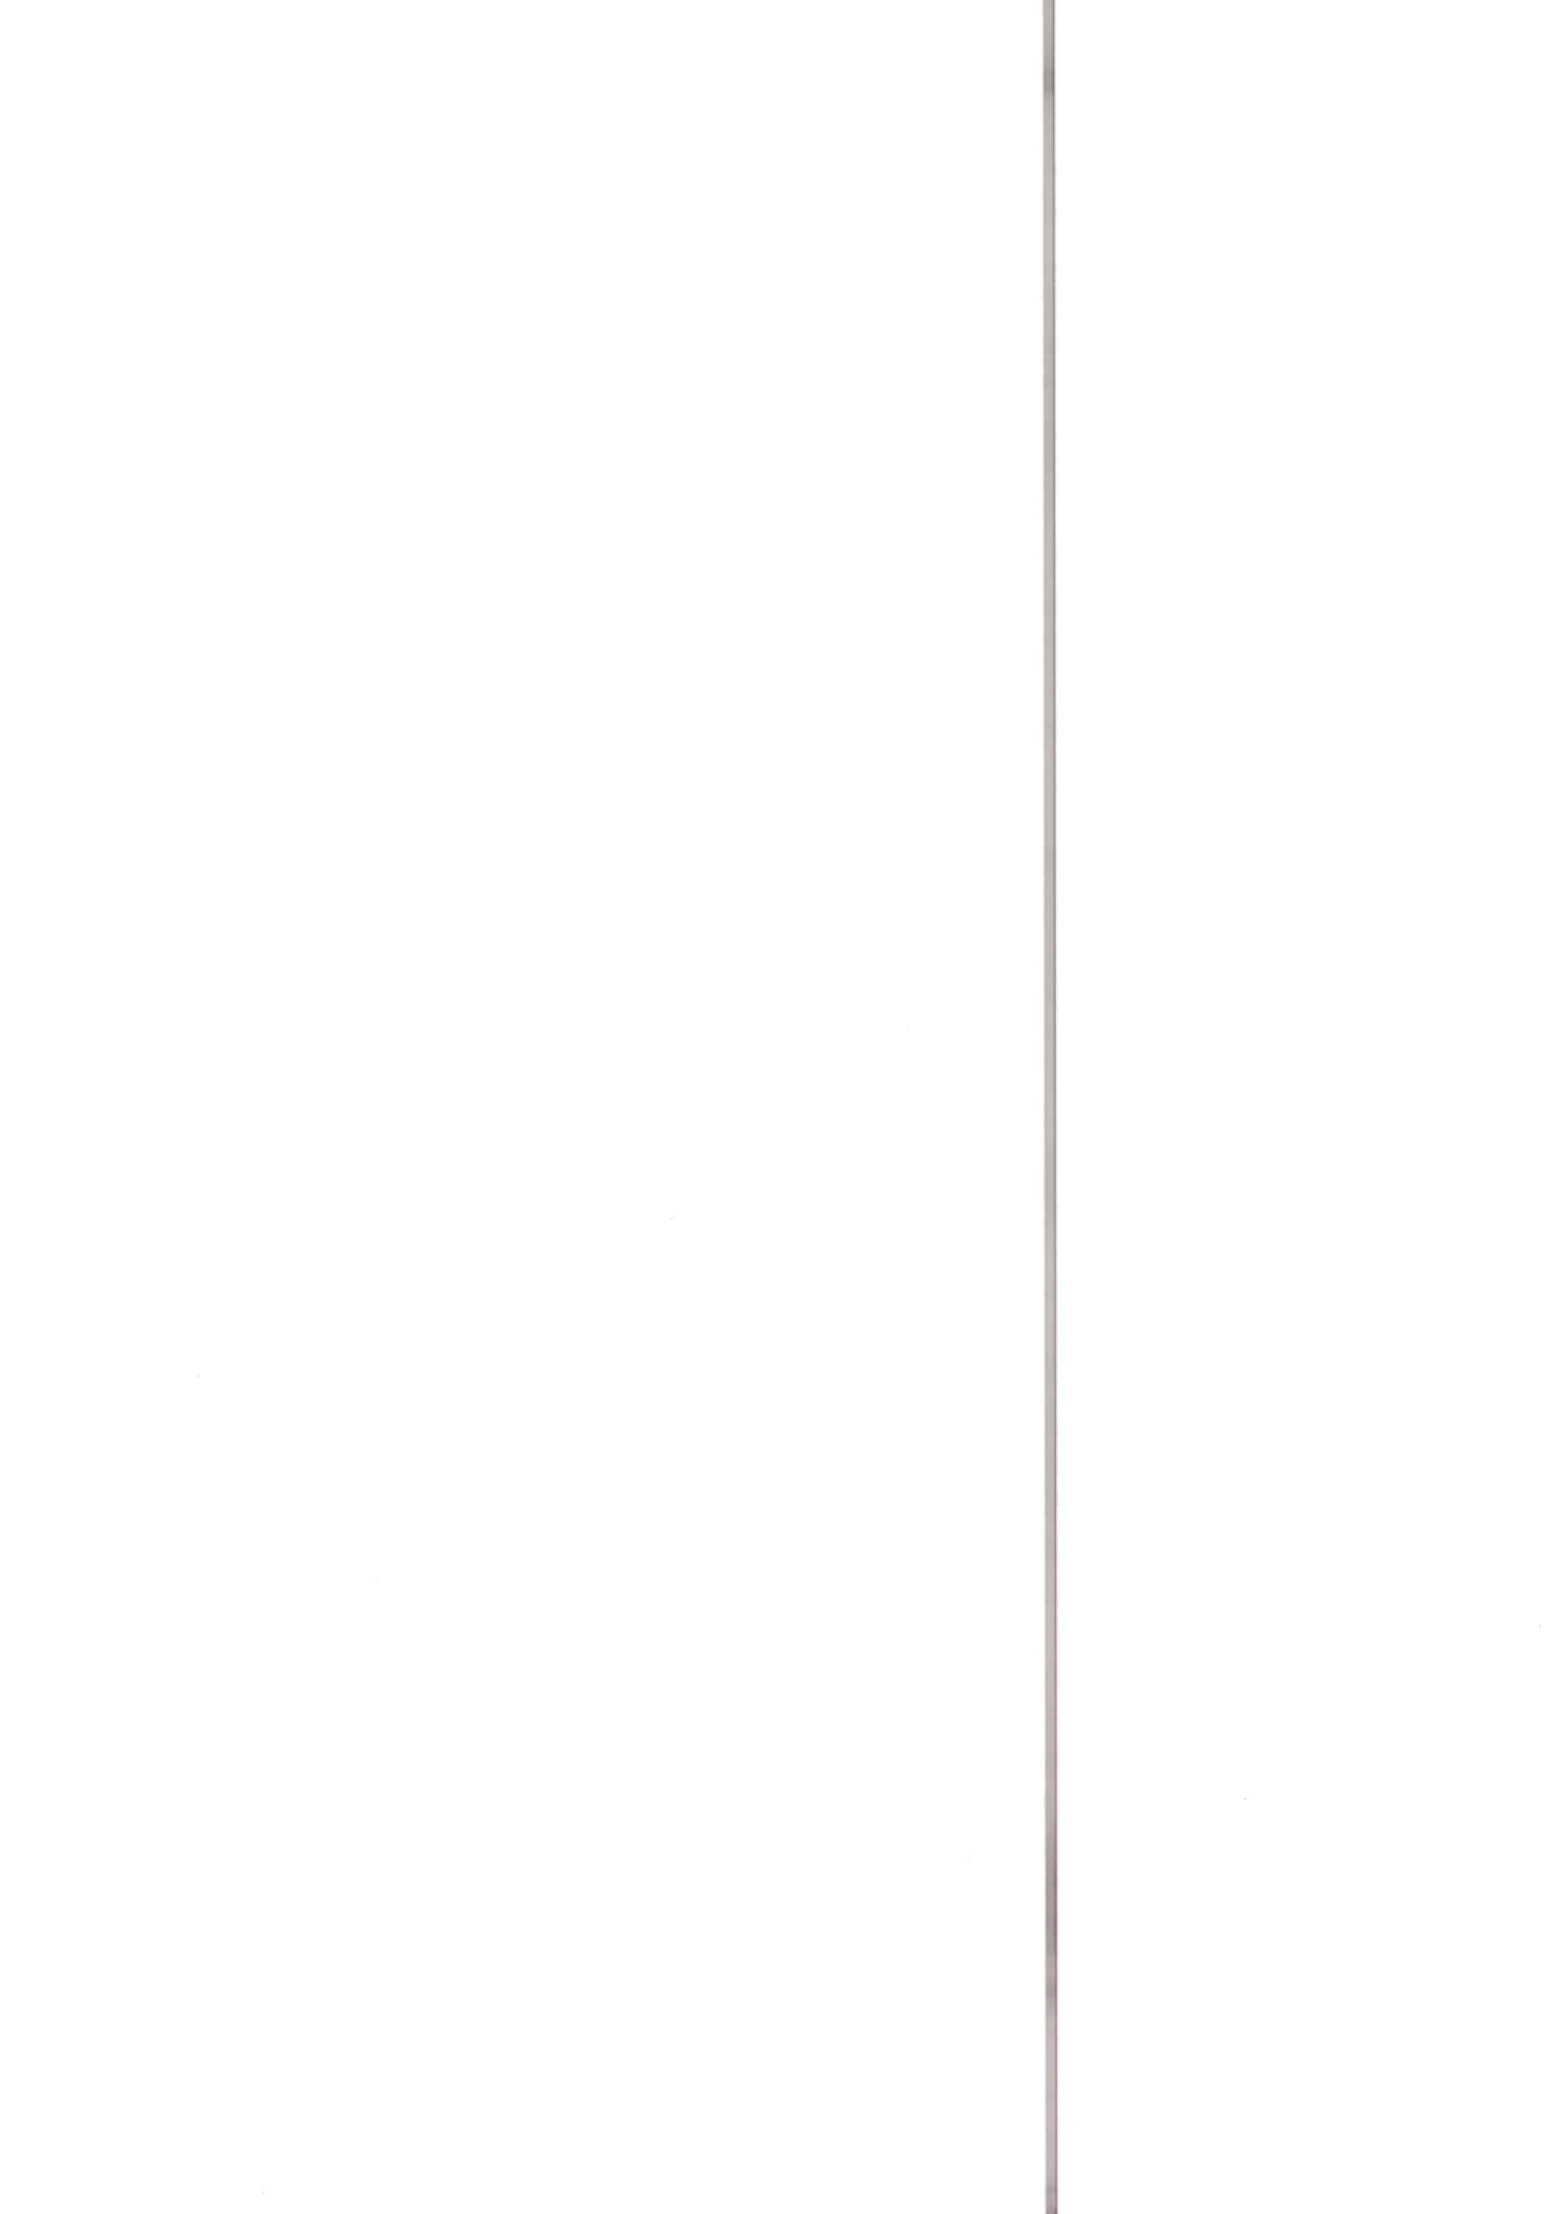

(ранее действовали требования приложение А, п. А.3, п. А.4 СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03).

При проверке антитеррористической защищенности установлено, что в нарушение п. 17, 18, 19, 20, 24, 25, 31 Требований к АТЗ на объекте, отнесенном к 3 категории опасности, отсутствует физическая охрана, речевой оповещатель, ограждение периметра требует ремонта.

Указанные нарушения возникли вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина» и отсутствия контроля за их действиями со стороны руководства учреждения, подобные нарушения являются недопустимыми.

В соответствии со ст. 1, 6 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 22, 27, 30 и 33 настоящего Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, законодательства о противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, их причин и условий, им способствующих.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах (в том числе о лицах, привлеченных к ответственности) сообщить в прокуратуру г. Дзержинска в письменной форме.
4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры в рассмотрении представления заблаговременно проинформировать о дне и времени его рассмотрения.

И.о. прокурора города



С.Н. Кокин

